

Mise à jour le 14/04/04

1.0 DESCRIPTION GENERALE

Les régulateurs BL3x sont économiques et spécialement adaptés pour gérer des unités de réfrigération statique à température positive ou négative.

Ils permettent de gérer les cycles de dégivrage par temps et aussi, dans le cas des modèles avec 2^{ème} sonde sur évaporateur, par température et temps.

Ce type de régulateur est particulièrement indiqué, pour les fabricants et/ou installateurs d'unités de réfrigération.

Les contrôleurs de la série BL3x sont disponibles avec différentes options et performances, ils sont livrés en boîtier nouveau "design".

Suivant le type de modèle les séries BL3x peuvent avoir une ou deux entrées sondes, lesquelles peut-être localisées, si installées avec un câble approprié, jusqu'à 100m de l'instrument sans recalibrage. D'autre part les instruments offrent de une à quatre sorties relais, compresseur, dégivrage, ventilateur, et alarme.

Les BL31, 32 et 33 sont disponible, sur demande, avec transformateur interne (230 ou 110Vca). Ces caractéristiques réduisent et optimisent les coûts de câblages. Il est aussi disponible sur demande des versions de régulateur avec relais de sortie 16A et 5A avec transformateur intégré.

3.00 INSTALLATION

3.10 INTRODUCTION

L'appareil doit être installé à un endroit protégé contre les vibrations externes, impacts, eau, gaz corrosifs, et ou la température et l'humidité n'excède pas les valeurs indiquées dans la fiche technique. Les mêmes indications sont valables pour l'installation des sondes.

3.11 MONTAGE DES SONDES

La sonde doit être installée dans un endroit éloignée des courants d'air (porte et ventilation), pour mesurer la température moyenne de la chambre.

3.12 MONTAGE ELECTRIQUE

Nous vous recommandons de protéger votre alimentation contre les parasites et les pics électrique. Cela peut être facilement fait en suivant ces conseils : séparer l'alimentation des charges (compresseurs, ventilateurs, etc.) de l'alimentation du contrôleur. – Les câbles des sondes, de l'alimentation des charges doivent être séparés et non emmêlés, sans croisement.

Chaque modèle BL3x possède plusieurs fonctions de gestion d'alarme. Les modèles haut de gamme peuvent gérer les cycles de dégivrage et aussi les ventilateurs d'évaporateur.

2.0 SPECIFICATIONS GENERALES BL33

AFFICHAGE: 3 chiffres rouge de hauteur, 12.5 mm, aussi disponible en vert.

ENTREE: une/deux sondes semi-conducteur PTC industriel type KTY81-121.

PLAGE DE MESURE: -55°C à 55 °C / -67 °F à 122 °F

PRECISION A 25°C: +/-0.5°C, +/- 1 chiffre

RESOLUTION: 1°C

SORTIE RELAIS :

- 2 relais SPST 5A résistif
- 1 relay SPDT 16A résistif (Compresseur)

ALIMENTATION:

- 11-16Vca/cc (environ : 150mA) 50/400Hz
- 230Vca +5/-10%, 50/60 Hz (option)
- 110Vca +5/-10%, 50/60 Hz (option)
- 24Vca/cc +/-10% 50/400Hz

CONDITIONS CLIMATIQUES:

- Température ambiante -5°C à 50°C
- Température de stockage -20°C à 80°C
- Humidité relative 30-90% non condensée
- Sans chocs ni vibrations
- Protection de face avant : IP65

Mise à jour le 14/04/04

3.00 INSTALLATION (suite)


3.13 APPLICATION EN ENVIRONNEMENT CRITIQUE

Pour les applications en environnement critique industriel, il peut être aussi utile :

- D'utiliser un filtre de ligne si vous avez des dispositifs générateur de haute tension ou de perturbations de fréquence (utilisé un filtre R-C, aussi appelé SNUBBER, en parallèle avec les relais de puissance).
- D'utiliser des sondes avec des câbles blindés, avec le blindage connecté à la terre.
- Si de fortes perturbations radio sont présentes, il sera nécessaire de blindé le contrôleur avec un boîtier métallique connecté à la terre.


3.20 MONTAGE

Le BL33 est un modèle à encastrer

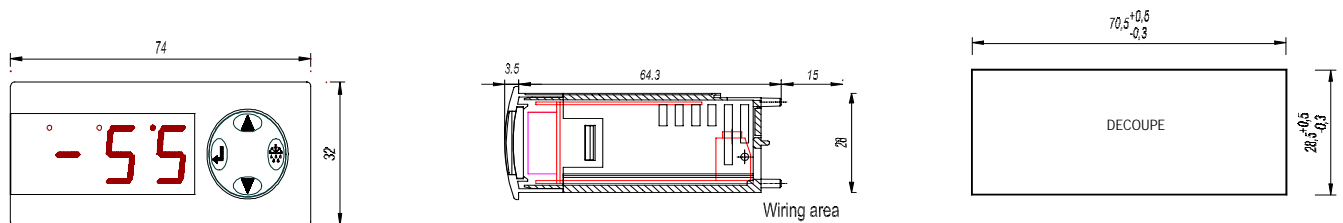

4.00 FONCTIONS DE FACE AVANT

4.10 FACE AVANT

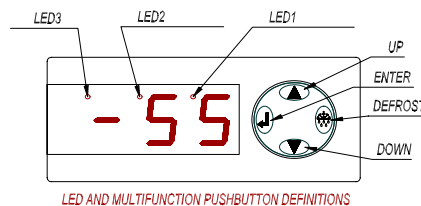


4.20 TOUCHE DU CLAVIER



3 fonctions: **1)** Augmenter la valeur du paramètre sélectionné; **2)** Afficher la température de la 2ème sonde (évap.) ; **3)** Faire défiler les paramètres en mode programmation.



Diminuer la valeur du paramètre sélectionné.



TOUCHE SET :

Affichage du point de consigne principal, et par une procédure spécifique, décrite sous-dessous, permet d'entrer dans le menu de programmation, et de valider les nouvelles valeurs. En appuyant pendant 10sec sur cette touche pendant le mode normal, les codes de chaque paramètre s'affichent.



A utiliser pour démarrer manuellement un cycle de dégivrage.

Mise à jour le 14/04/04

4.21 COMMENT AFFICHER LES POINTS DE CONSIGNE #1 ET #2

Appuyer sur la touche SET ou ENTER jusqu'à apparition de "Set", si existant il est possible de choisir entre SET et St2 avec les touches UP et DOWN, la valeur du point de consigne sélectionné apparaît sur l'affichage après avoir appuyé de nouveau sur la touche SET.

4.22 COMMENT AFFICHER LA TEMPERATURE DE LA SONDÉ EVAPORATEUR

Appuyer sur la touche UP pour afficher la température de la sonde évaporateur.

4.23 COMMENT ACTIVER LE CYCLE DE DEGIVRAGE MANUELLEMENT

Pour activer manuellement le cycle de dégivrage appuyer sur la touche DEFROST pendant 3 secondes.

4.24 COMMENT REGLER LE OU LES POINT DE CONSIGNE

- Appuyer sur la touche SET, et choisir entre SET ou St2 (si existant) avec les touches UP ou DOWN, et appuyer de nouveau sur SET, la valeur du point de consigne apparaît, et la LED 3 se met à clignoter.
- Entre 10 Sec. Il faut modifier la valeur affichée en appuyant sur les touches UP or DOWN. **Note:** seulement des valeurs entre para. LoS et HiS peuvent être sélectionnées.
- Entre 10 sec. Confirmer la nouvelle valeur en appuyant sur la touche SET / ENTER. Cette opération est la même pour modifier le point de consigne suivant. Si vous voulez quitter ce menu, continuer à appuyer sur la touche SET / ENTER jusqu'à apparition de la température.
- La nouvelle valeur de point de consigne est effective quand vous quitter le menu.
- Si aucune touche n'est actionnée pendant 10 sec, le régulateur quitte la procédure et retourne en mode normal.

4.25 COMMENT REGLER LES PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT

- Appuyer pendant 10 secondes sur la touche **SET / ENTER**. D'abord le message "**SET**" apparaît, et ensuite le premier paramètre **HYS** s'affiche, maintenant avec les touches **UP ou DOWN** choisissez le paramètre que vous voulez modifier, et presser la touche **SET** à nouveau, la LED 3 se met clignoter.
- Sur l'affichage apparaît, la valeur du paramètre.
- Entre 10 sec. modifier la valeur affichée avec les touches **UP ou DOWN**.
- Entre 10 sec. mémoriser la nouvelle valeur en appuyant sur la touche **SET / ENTER**. L'affichage montre le code du paramètre qui vient juste d'être modifié.
- Si besoin avec les touches **UP ou DOWN** choisissez un autre paramètre.
- Pour modifier la valeur suivante suivre la même procédure qu'au départ (voir ci-dessus).
- Pour quitter le menu procéder de la manière suivante: à partir de la valeur modifiée (si sur l'affichage la led 3 clignote), appuyer sur la touche **SET** jusqu'à ce que la température mesurée apparaisse (la Led 3 s'arrête de clignoter). La nouvelle valeur est mémorisée quand la température mesurée par la sonde s'affiche.

Note: Si aucune touche n'est actionnée entre 10 secondes l'instrument retourne en mode normal.

4.26 VERROUILLAGE DE CLAVIER

Pour verrouiller: appuyer entre **SET & DOWN** jusqu'à apparition du message **PoF**

Pour de verrouiller: appuyer entre **SET & DOWN** jusqu'à apparition du message **Pon**

4.30 RAZ du ronfleur d'alarme (en option)

- Si vous désirez éteindre le ronfleur d'alarme il suffit d'appuyer sur la touche **Down**

Mise à jour le 14/04/04

#	PARAMETRES	CONSIGNE	Valeurs usine
Set	Point de consigne principal	Entre limite LoS & HiS	0
HYS	Différentiel (hystérésis)	Limites 0 à 10 °C	2
LoS	Valeur minimum de programmation du point de consigne Set	De bas d'échelle (-50°C) à limite haute HiS	-30
HiS	Valeur maximum de programmation du point de consigne Set	De limite basse LoS à fin d'échelle(+55°C)	20
Act	Action de la sortie 1 (compresseur)	0 = Froid ; 1= Chaud	0
OFS	Calibrage / Correction de la sonde 1 (Ambiance)	Limites -9 à +9 °C / °F	0
OF2	Calibrage / Correction de la sonde 2 (Evaporateur)	Limites -9 à +9 °C / °F	0
AcY	Anti-court-cycle (tempo d'arrêt compresseur)	Limites 0 à 99 minutes	0
LoA	Point de consigne d'alarme minimum	Limites -55 à 50 °C	-35
HiA	Point de consigne d'alarme maximum	Limites -55 à 50 °C	30
Alr	Mode de fonctionnement des alarmes "Lot" (para. Loa) et Hit (para.Hia)	0:inhibés 1:activer HIA 2:activer LOA 3:activer HIA & LOA	3
Adi	Retard d'alarme à la mise sous tension	Limites 0 à 99 minutes	0
Ald	Retard d'alarme après stabilisation	Limites 0 à 99 minutes	2
dPt	Intervalle temps entre les dégivrages	Limites 1 – 254 Hrs	6
ddt	Durée max. Du cycle de dégivrage	Limites 0 à 99 minutes	30
dEt	Température de fin de dégivrage	Limites -35 + 50 °C	7
Odd	Mode de fonctionnement des sorties pendant le dégivrage Sortie #1 : compresseur Sortie #2 : option	0: sorties 1,2 toujours OFF 1: sorties 1,2 toujours ON	0
add	Retard de la sortie #1 après dégivrage (normalement Compresseur)	Limites 0 - 99 min.	0
dud	Retard de l'affichage de la Température réel après la fin de dégivrage	Limites 0 à 99 minutes	0
unt	Unité de mesure de température	0=°Celsius,1=°Fahrenheit	0
Fod	Mode de fonctionnement de la sortie ventilation évaporateur	0: En parallèle avec le compresseur 1: Ventilos toujours ON 2: Arrêtés (OFF) durant dégivrage et hors dégivrage ON 3: Arrêtés (OFF) durant dégivrage et hors dégivrage en parallèle avec compresseur 4: En marche durant le dégivrage et hors dégivrage en parallèle avec le compresseur	0
FSd	Retard de la sortie ventilation évaporateur à la mise sous tension et après dégivrage	Limites 0 - 99 min	0
FSt	Consigne de température de démarrage des ventilateurs	Limites -35 + 50 °C	0
CPF	Mode de marche du compresseur en cas de défaut sonde	0: toujours à l'arrêt 1: toujours en marche 2: marche / arrêt par intermittence	2
Con	Temps de marche compresseur en cas de défaut sonde (si CPF=2)	Limites 0 à 99 minutes	10
CoF	Temps d'arrêt compresseur en cas de défaut sonde (si CPF=2)	Limites 0 à 99 minutes	10
Dio	Mode de fonctionnement de l'entrée digitale	0: inhibée 1: alarme porte ouverte 2: Activation à distance du dégivrage 3: Economie d'énergie (St2)	0
did	Retard de l'entrée digitale	Limites 0-254sec	0
Utd	Filtre d'affichage	0 à 60 (Sec. / Nbre d'évènements)	0
St2	Point de consigne #2 (éco d'énergie si dio=3)	Entre limite LoS & HiS	8

Mise à jour le 14/04/04

6.0 DESCRIPTION DES PARAMETRES

SEt- Point de Consigne: Valeur de consigne de température de la chambre et de la coupure du compresseur. Elle est réglable entre les limites haute HiS et basse LoS.

HYS- Différentiel (hystérésis): Valeur qui contrôle la plage de travail. La valeur est non absolue mais articulée autour du point de consigne (relative au point de consigne).

LoS & HiS : Valeur minimum et maximum de programmation du point de consigne SET: La valeur de point de consigne ne peut être supérieure à LoS et inférieure à HiS. Ce qui permet de limiter la programmation des points de consigne pour éviter la programmation de valeurs incorrectes.

Act- action du relais #1 : 0= Froid ; 1= Chaud.

OFS&OF2- Décalage de mesure sonde 1 & 2 (OFFSET): La valeur de la température OFFSET est additionnée ou soustraite (suivant le signe de celle-ci +/-) à la température mesurée par la sonde, afin de compenser une éventuelle mauvaise position de la sonde.

AcY- Retard Anti-Court-Cycle: Temps Minimum entre l'arrêt et la nouvelle marche de la sortie compresseur, afin d'éviter les commutations intempestives et préjudiciables.
Important : Le temps Anti-Court-Cycle Commence à décompter quand le compresseur s'arrête.

LoA- Température d'alarme minimum: Cette consigne est la valeur limite après laquelle le système se met en alarme et affiche le message clignotant "LoT".

HiA- Température d'alarme maximum: Cette consigne est la valeur limite après laquelle le système se met en alarme et affiche le message clignotant "HiT".

Alr- Mode de fonctionnement des alarmes: Les alarmes min. et max. peut être activées ou inhibées suivant la programmation de ce paramètre.

Adi- Retard d'alarme à la mise sous tension: Temps intervalle entre la mise sous tension de l'instrument et l'activation réelle de l'alarme.

Ald- Retard d'alarme après stabilisation: Temps intervalle entre la détection de la température d'alarme et l'activation réelle de l'alarme.

dPt- Intervalle temps entre les dégivrages: c'est l'intervalle temps entre les cycles de dégivrage.
Note: Quand un dégivrage manuel est démarré, le temps compté est remis à zéro.

ddt- Durée max. du cycle de dégivrage: C'est la durée maximum de cycle de dégivrage. Pendant cet intervalle le compresseur fonctionne suivant le paramètre Odd. Ce temps est une sécurité dans le cas ou la température n'atteint pas la consigne de fin de dégivrage (dEt).
Si **ddt = 0** la fonction dégivrage est inhibée.

dEt- température de fin de dégivrage: c'est la température, mesurée par la sonde évaporateur (si présente), qui détermine le procédé de fin de dégivrage. Dans tous les cas, pour des raisons de sécurité, le dégivrage est toujours déterminé par la durée du paramètre **ddt** si la température ne devait pas atteindre la valeur programmée.

Mise à jour le 14/04/04

Odd- Mode de fonctionnement du compresseur (sortie #1) et de la sortie #2(optionnelle) pendant le dégivrage : Vous pouvez sélectionner le mode de fonctionnement que vous désirez.

0: sorties 1,2 OFF durant le dégivrage(cas normal)

1: sortie 1 &2 forcée ON durant le dégivrage (cas de dégivrage gaz chauds).

add- Retard de la sortie #1 compresseur (égouttement) après dégivrage : Temps d'égouttement pendant lequel le compresseur reste OFF pour faciliter le drainage de l'eau.

Note: durant l'égouttement, les ventilateurs restent off suivant la valeur de paramètre FSd.

dud- Retard de l'affichage de la température réel après la fin de dégivrage: Temps pendant lequel après le cycle de dégivrage l'instrument affiche la dernière température mesurée avant le démarrage du dégivrage. Une fois ce temps écoulé le régulateur affiche à nouveau la température réelle mesurée. Si "dud=0" : Paramètre inhibé.

unt- Unité de mesure: Si la consigne est 0 l'unité de mesure sera en degré Celsius, si la consigne est 1 l'unité sera en degré Fahrenheit.

Fod- mode de fonctionnement de ventilation Evaporateur pendant le dégivrage: l'opérateur peut sélectionner le mode de marche des Ventilateurs pendant le dégivrage:

0) Ventilateurs en marche parallèle avec le compresseur; **1)** Ventilateurs en marche continu (toujours ON);

2) Ventilateurs arrêtés (OFF) durant le dégivrage, hors dégivrage toujours ON; **3)** Ventilateurs arrêtés (OFF) durant le dégivrage, hors dégivrage en marche parallèle avec le compresseur; **4)** Ventilateurs en marche continu (toujours ON) durant le dégivrage, et hors dégivrage en marche parallèle avec le compresseur;

FSd- Retard ventilation Evaporateur à la mise sous tension et après dégivrage: C'est le temps de retard à la mise sous tension et après chaque cycle de dégivrage ce qui permet d'avoir un flux d'air froid à la mise en route et après dégivrage. Ce temps commence une fois le temps de dégivrage (para. ddt) écoulé.

FSt- Consigne de température de démarrage des ventilateurs: c'est la valeur de température qui détermine la mise en route des ventilateurs. En fait les ventilateurs se mettent à tourner seulement quand la température mesurée par la sonde d'évaporateur descend et Atteint ce point de consigne.

Note: pour des raisons de Sécurité les paramètres #FSt et #FSd sont dépendants.

En effet les ventilateurs s'arment quand la température est inférieure au paramètre #FST et après le temps de retard du paramètre #FSd.

CPF- Fonctionnement du thermostat en cas de défaut sonde:

En cas de défaut de la sonde, la sortie thermostat travail suivant la configuration du paramètre jusqu'à ce que une intervention soit effectué.

0 = Sortie thermostat toujours en arrêt forcé.

1 = Sortie thermostat toujours en marche forcée.

2 = Sortie thermostat en marche puis arrêt par intermittence en

Accord avec les consignes des paramètres Con & Cof. Ainsi il est possible de maintenir la température de la chambre Froide demandé quand une anomalie se produit.

Mise à jour le 14/04/04

Con- Temps de marche thermostat en cas de défaut sonde:

Ce paramètre est actif seulement dans la configuration 2 du Paramètre CPF.

CoF- Temps d'arrêt thermostat en cas de défaut sonde:

Ce paramètre est actif seulement dans la configuration 2 du Paramètre CPF.

Dio- Configuration de l'entrée Digitale (option) :

- 0 : inhibée
- 1 : alarme porte ouverte
- 2 : activation à distance du dégivrage
- 3 : Economie d'énergie

did- Retard de l'entrée digitale : C'est le temps de retard entre la détection et l'activation effective de l'action.

utd- Echantillonnage de l'affichage: C'est le temps qui détermine la réactualisation de l'affichage.

St2- Point de consigne: Valeur de consigne #2 pour économie d'énergie (si dio=3). Elle est réglable entre les limites haute HiS et basse LoS.

7.00 MESSAGES D'ANOMALIES

MSG	CAUSE	ETAT DES SORTIES
Hit Clignotant	Température mesurée supérieur à valeur des para.HiS (alarme max.)	*Ne changent pas
Lot Clignotant	Température mesurée inférieur à valeur des para.LoS (alarme min.)	*Ne changent pas
DOP	Si dio =1, alarme porte ouverte	*Sortie alarme ON *Autres ne changent pas (Relais ouvert)
PF1	Interruption ou court circuit de l'entrée sonde#1	*La sortie compresseur travaille suivant la configuration du paramètre CPF
PF2	Interruption ou court circuit de l'entrée sonde #2	*La sortie compresseur travaille suivant la configuration du paramètres CPF
EEP	Données mémoires perdues	Toutes les sorties sont coupées



**Instructions d'installations
Régulateur série New BL33-260x
En boîtier encastrable 32x74mm**

Mise à jour le 14/04/04