

5.00 PARAMETRES DE CONFIGURATION 7.00 REPARATION

PAR.	PARAMETRES	CONSIGNE
SEt	Point de consigne	Entre limite "LOS" et "HiS"
HYS	Différentiel (hystérésis)	0 à 10 (*ou 0.0 à 10.0)°C / °F
LoS	Valeur minimum de programmation du point de consigne Set	-25 à +275 °C
HiS	Valeur maximum de programmation du point de consigne Set	-25 à +275 °C
Act	Action du relais Froid ou chaud	0 = directe (Froid) 1 = inverse (Chaud)
OFS	Correction sonde	-9 à 9 °C / °F
AcY	Anti-court-cycle (tempo d'arrêt compresseur)	0 à 254* * : voir paramètre tis
LoA	Point de consigne d'alarme minimum	-25 à 300°C
HiA	Point de consigne d'alarme maximum	-25 à 300°C
Air	Mode de fonctionnement des alarmes "Lot (para. LoA) et Hit (para. HiA)	0 = Inhibés/désactivé 1 = activer HiA 2 = activer LoA 3 = activer LoA & HiA
Adi	Retard d'alarme à la mise sous tension	0 à 99 minutes
dPt	Intervalle de temps entre les dégivrages	1 à 254* * : voir paramètre tis
ddt	Durée maxi du cycle de dégivrage	0 à 99 minutes 0=dégivrage inhibé
unt	Unité de mesure	0 = °Celsius 1 = °Fahrenheit
rES	Résolution	0 : 0,1°C 1 : 1°C
Utd	Echantillonnage de mesure	0 à 60 secondes
tis	Echelle de temps h = heures m = minutes s = secondes	0: dPt [h], ddt [m] & acy [s] 1: dPt [m], ddt [s] & acy [s] 2: dPt [h], ddt [m] & acy [m] 3: dPt [m], ddt [s] & acy [m]

6.00 SIGNALISATION DES ANOMALIES

Message	CAUSE	Etat des sorties
Lot (clignotant)	Température mesurée inférieure à valeur du para. "LoA" alarme mini	. Ne changent pas
Hit (clignotant)	Température mesurée supérieure à valeur du para. "HiA" alarme maxi	. Ne changent pas
PrF	Interruption ou court circuit de l'entrée sonde	. OFF – relais ouvert

Le S.A.V. ne peut être fait que par nos services. Si l'appareil est ouvert la garantie sera annulée. Pour toutes réparation faite appel à nos services.

8.00 DESCRIPTION DES PARAMETRES

HYS différentiel hystérésis : Valeur qui contrôle la plage de travail du compresseur. La valeur est non absolue mais est articulée autour du point de consigne (relative au point de consigne).

LoS et HiS Valeur minimum et maximum de programmation du point de consigne SET : La valeur de point de consigne ne peut être supérieur à LoS et inférieur à HiS. Ce qui permet de limiter la programmation des points de consigne pour éviter la programmation de valeur incorrecte.

Act Action du relais : C'est le type d'action du relais, directe / froid (si = 0) ou inverse / chaud (si = 1).

LoA Température d'alarme minimum : Cette consigne est la valeur limite après laquelle le système se met en alarme et affiche le message clignotant "LoT".

HiA Température d'alarme maximum : Cette consigne est la valeur limite après laquelle le système se met en alarme et affiche le message clignotant "HiT".

Air Mode de fonctionnement des alarmes : Les alarmes mini et maxi peut être activées ou inhibées suivant la programmation de ce paramètre (voir para.5).

OFS Décalage de mesure (OFFSET) : La valeur de la température OFFSET est additionnée ou soustraite (suivant le signe de celle-ci +/-) à la température mesurée par la sonde, afin de compenser une éventuelle mauvaise position de la sonde.

***dPt Intervalle de dégivrage :** Temps intervalle entre le démarrage du cycle de dégivrage et le prochain démarrage.

Note : Quand un cycle est lancé manuellement, le temps compté est remis à zéro et la minuterie recommence à compter à partir de ce moment jusqu'au prochain dégivrage.

***ddt Durée maxi de chaque cycle de dégivrage :** Temps pendant lequel le compresseur est forcé à l'arrêt afin d'effectuer le dégivrage.

Note : si ce paramètre est égal à 0 (ddt=0), alors le dégivrage est inhibé.

AcY Anti-court-cycle : Temps minimum entre l'arrêt et la nouvelle marche de la sortie compresseur, afin d'éviter les commutations intempestives et préjudiciable.

Important : Le temps Anti-Court-Cycle commence à décompter à partir de l'arrêt de la dernière fin de cycle du relais.

Adi Retard d'alarme à la mise sous tension : Temps intervalle entre la mise sous tension de l'instrument et l'activation réel de l'alarme.

Utd Echantillonnage de mesure : Temps pendant lequel l'acquisition de la température mesurée est retardée.

rES Résolution : 0 = résolution 0,1°C
1 = résolution 1°C

unt Unité : 0 = °Celsius
1 = °Fahrenheit

tis Echelles des temps : pour paramètres Acy, dpt & ddt.



Notice D'utilisation et de mise en service

RD41 -59xx

REGULATEUR ELECTRONIQUE
TOUT OU RIEN
POUR SONDE HAUTE
TEMPERATURE PTC300

EL. SYSTEM France

98 Avenue de Choisy
ZA les Flandres
94190 Villeneuve Saint Georges
Tel.: 01 43 82 12 18
Fax: 01 43 82 19 88

web: www.elsystemfrance.com
e-mail: elsystem@wanadoo.fr

Mod. : C05-ntp-34-SyO

Par "Beta electronics"

Mise à jour : S38/2009

1.00 DESCRIPTION GENERALE

Le RD41 est un régulateur très simple à utiliser qui tout particulièrement adapté pour la gestion des unités de réfrigération statique à température positive et particulièrement pour les installations économiques.

Le régulateur RD41 est équipé d'une entrée sonde PTC, laquelle peut être localisée jusqu'à 100 mètres de distance sans recalibrage , et d'une sortie de contrôle de relais.

Il possède une minuterie pour cycle de dégivrage par arrêt compresseur, programmable en intervalle et en durée de dégivrage.

L'utilisateur à la possibilité de démarrer un cycle de dégivrage manuellement par une touche de clavier de face avant.

Sur demande il est disponible avec transformateur interne 230Vca par ailleurs la rentabilité, précision, simplicité et le dialogue de programmation très sympathique fait que le RT31 peut être utilisé par tout le monde.

Toutes les données de programmation sont stockées dans une mémoire (EEPROM) non volatile. En cas d'anomalie le régulateur désactive immédiatement sa sortie.

2.00 FICHE TECHNIQUE

AFICHAGE: 3 chiffres de hauteur 14,2 mm.

ENTREE: Pour sonde semi-conducteur PTC300 (KTY84-130).

PLAGE DE MESURE: -25°C à +275°C. Résolution 0,1°C entre -9,9°C et 99,9°C (au delà : résolution 1°C)

PRECISION A 25°C : +/-0,5°C, +/-1 chiffre

RESOLUTION : +/- °C plus chiffre

SORTIE THERMOSTAT: Relais inverseur, 250Vca / 8 ou 16A Act

Résistif (suivant modèles)

SORTIE ALARME: Relais simple, 250Vca / 5A Résistif (Ac1).

ALIMENTATION: option : 230 Vac +5% -10%, 50/60Hz

Option1 : 11-16 Vac/Vdc approx. 150mA, 50/400Hz

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT:

-Température D'ambiance -5°C à 50°C

-Température de stockage -20°C à 80°C

-Humidité relative 30 à 90% non condensé

- Pas de chocs ni vibrations

BOITIERS:

- 4 MODULES RAIL DIN OMEGA

-Boitier plastique ABS autoextinguible UL94V0

-Connexions par bornier à vis pour fils de section de 4mm².

3.00 INSTALLATION

3.10 INTRODUCTION

L'appareil doit être installé à un endroit protégé contre les vibrations externes, impacts, eau, gaz corrosifs, et ou la température et l'humidité n'exède pas les valeurs indiquées dans la fiche technique. Les mêmes indications sont valables pour l'installation des sondes.

3.11 SONDE THERMOSTAT

La sonde doit être installée dans un endroit éloignée des courants d'air (porte et ventilations), pour mesurer la température moyenne de la chambre. Si la sonde n'est plus étanche placer le tube vers le haut.

3.12 CABLAGE

Nous vous recommandons de protéger votre alimentation contre les parasites et les pics électrique. Cela peut être facilement fait en suivant ces conseils :

- Séparer l'alimentation du compresseur de l'alimentation du contrôleur.
- Les câbles des sondes, de l'alimentation des charges doivent être séparés et non emmêlés, sans croisement et enroulement.

3.13 APPLICATION EN ENVIRONNEMENT CRITIQUE

Il peut être aussi utile :

- D'utiliser un filtre de ligne si vous avez des dispositifs générateur de haute tension ou de perturbations de fréquence (utilisé un filtre R-C, aussi appelé SNUBBER, en parallèle avec les relais de puissance).
- D'utiliser des sondes avec des câbles blindés, avec le blindage connecté à la terre, si la précédente suggestion ne suffit pas.
- Si de fortes perturbations radio sont présentes, il sera nécessaire de blindé le contrôleur avec boîtier métallique connecté à la terre.

3.20 MONTAGE


Ces instruments sont à montage encastrable.

Nous vous recommandons de garder le cache boîtier afin d'éviter une compression ou une flexion excessive des câbles.

Voir les dimensions et les découpes ci-joint :

4.00 FACE AVANT & CABLAGE SONDE

4.10 FACE AVANT

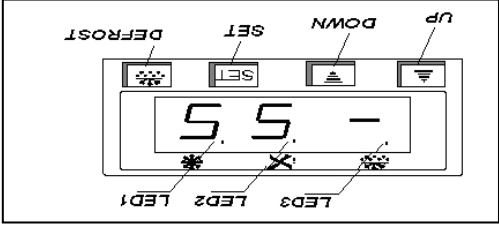

TRES IMPORTANT :

Il faut impérativement connecter le fils blanc (cathode ; signe -) sur la borne 2 et le fils rouge (anode) sur la borne 4.

SET



Démarrage manuel du cycle de dégivrage

Plusieurs fonctions : (1) Affichage du point de consigne – (2) Accès au menu de programmation

En phase de programmation pour choisir les paramètres et aussi pour augmenter les valeurs des paramètres.

En phase de programmation pour choisir les paramètres et aussi pour diminuer les valeurs des paramètres.

4.30 FONCTIONS D'AFFICHAGE

- 3 Chiffres, avec leds d'affichage 7 segments rouges.

- Pendant le fonctionnement normal la valeur de la température est affichée.

- Quand une anomalie se produit un message s'affiche.

- Pendant la programmation les codes des paramètres s'affichent.

4.40 LEDS D'INDICATIONS

- LED ROUGE #3 ALLUMEE : Fonctionnement de la sortie Chargé (compresseur ou chauffage).

- LED ROUGE #3 ALLUMEE : Phase de dégivrage.

4.50 COMMENT ACCEDER AU PREMIER NIVEAU DE PROGRAMMATION DU POINT DE CONSIGNE "Set" :

Appuyer sur la touche **SET** jusqu'à apparition du message **Set** puis ensuite appuyer de nouveau sur la même touche pour afficher la valeur du point de consigne **Set**. Pour modifier la valeur du point de consigne sélectionné utiliser les touches **▲** et **▼** pour augmenter ou diminuer et ensuite appuyer sur la touche **SET** pour mémoriser celle-ci et le paramètre **SET** s'affichera pour vous indiquer que la valeur est mémorisée après quelques secondes le régulateur retourne en mode normal.

4.60 COMMENT ACCEDER AU DEUXIME NIVEAU DE PROGRAMMATION ET MODIFIER LES VALEURS DES PARAMETRES

Appuyer sur la touche **SET** jusqu'à apparition du message HVS (l'appareil affiche d'abord Set et ensuite HVS) puis choisissez avec les touches **▼** et **▲** le paramètre qui doit être modifié. Une fois le paramètre sélectionné, appuyer une fois sur la touche **SET** pour afficher sa valeur et pour la modifier utiliser les touches **▼** et **▲** pour augmenter ou diminuer et ensuite appuyer sur **SET** jusqu'à apparition du paramètre sélectionné pour mémoriser cette nouvelle valeur.

4.70 COMMENT ACTIVER MANUELLEMENT LE DEGIVRAGE

Appuyer sur la touche * pendant quelques secondes jusqu'à ce que la LED #2 s'allume pour indiquer que le cycle de dégivrage manuel démarre.

4.80 VERROUILLAGE ET DEVERROUILLAGE DE CLAVIER

- VERROUILLAGE : appuyer simultanément sur les touches **SET** et **▲** pendant 10 secondes jusqu'à apparition du message **POF**. Après verrouillage seul le paramètre Set reste programmable par l'utilisateur entre les limites LOS et HIS (voir paragraphe 4.60).

- DEVERROUILLAGE : appuyer simultanément sur les touches **SET** et **▼** pendant 10 secondes jusqu'à apparition du message **Pon**. Après déverrouillage il est possible d'accéder aux paramètres de configuration.(voir paragraphe 4.60).

4.20 CABLAGE DE LA SONDE PTC300 (KTY84-130)