


LEGENDE :

CABLAGE USINE
 CABLAGE INSTALLATEUR

BORNE DE RACCORDEMENT
 SHUNT PUMP DOWN
 SHUNT

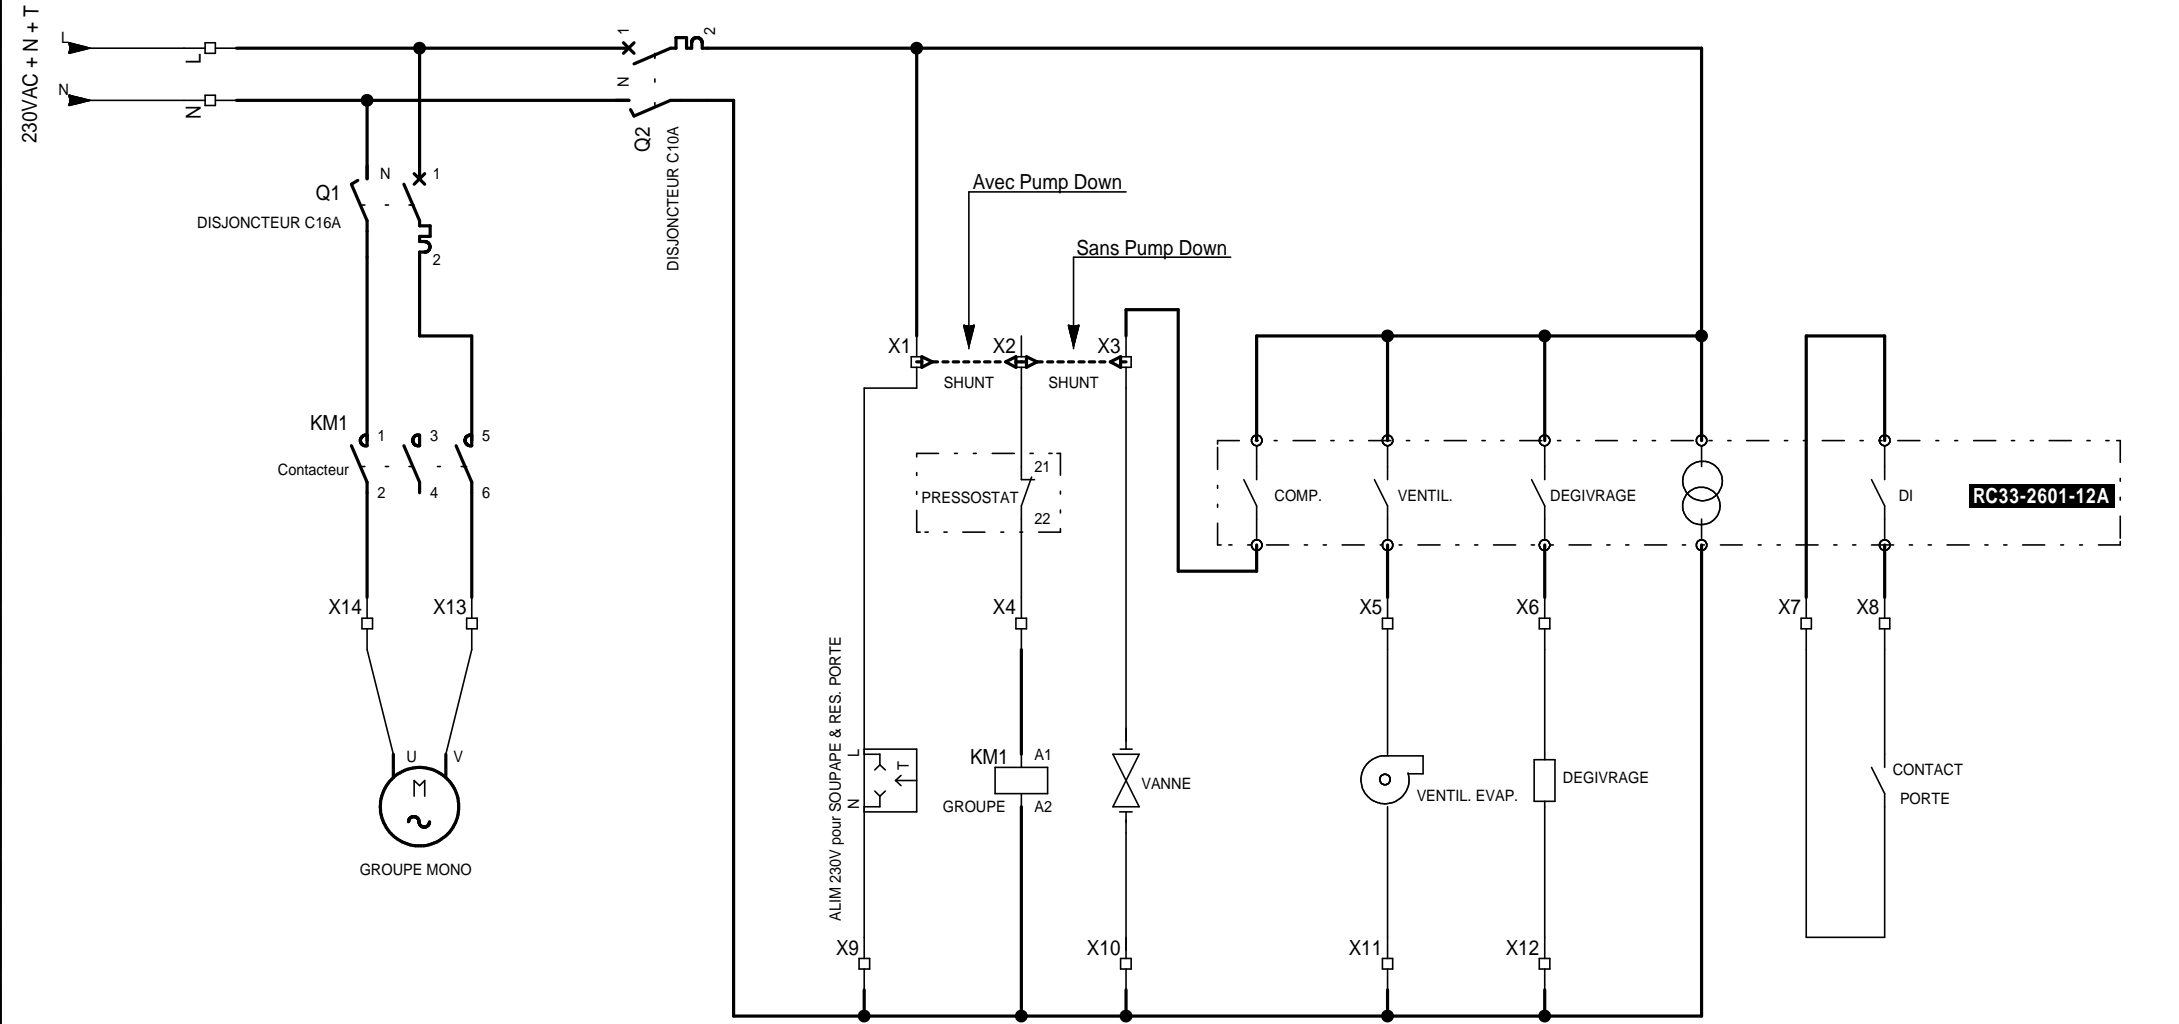

ESF
94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES

DESSINE :					
VERIFIE :	G	10/09/2013	MISE A JOUR		TC
	F	02/5/2013	MISE A JOUR		TC
DATE DE CREATION :	E	12/09/2012	MISE A JOUR		TC
INDICE	DATE	MODIFICATION	VISA		

Dossier n° :

NME12
COFFRET NEGATIF MONO
PUISSANCE + COMMANDE

see2000 groupe IGE+XAO

BORNIER X DE RACCORDEMENT

V/J	T	Vert / Jaune
	N	BLEU
	L	GRIS

ALIMENTATION MONO + T
 Bleu Cl.
 Noir

ALIM. 230VCA	1	GRIS
PRESSOSTAT ELECTROVANNE	2	GRIS
PRESSOSTAT VENTILATION EVAP.	3	GRIS
RESISTANCES DEGIVRAGE	4	GRIS
CONTACT DE PORTE	5	GRIS
CONTACT DE PORTE	6	GRIS
	7	GRIS
	8	GRIS

PHASE 230V CONTACT 21
 PHASE 230V CONTACT 22
 PHASE 230V SIGNAL
 PHASE 230V SIGNAL

ALIMENTATION 230V ELECTROVANNE	9	N
VENTILATION EVAP.	10	N
	11	12

NEUTRE 230V
 NEUTRE 230V
 NEUTRE 230V

RESISTANCES DEGIVRAGE
 NEUTRE 230V
 Bleu

GRUPE MONO	13	L
GRUPE MONO	14	N

PHASE 230V
 NEUTRE 230V

DESSINE :				
VERIFIE :	G	10/09/2013	MISE A JOUR	TC
	F	02/5/2013	MISE A JOUR	TC
DATE DE CREATION :	E	12/09/2012	MISE A JOUR	TC
INDICE	DATE	MODIFICATION	VISA	

Dossier n° :