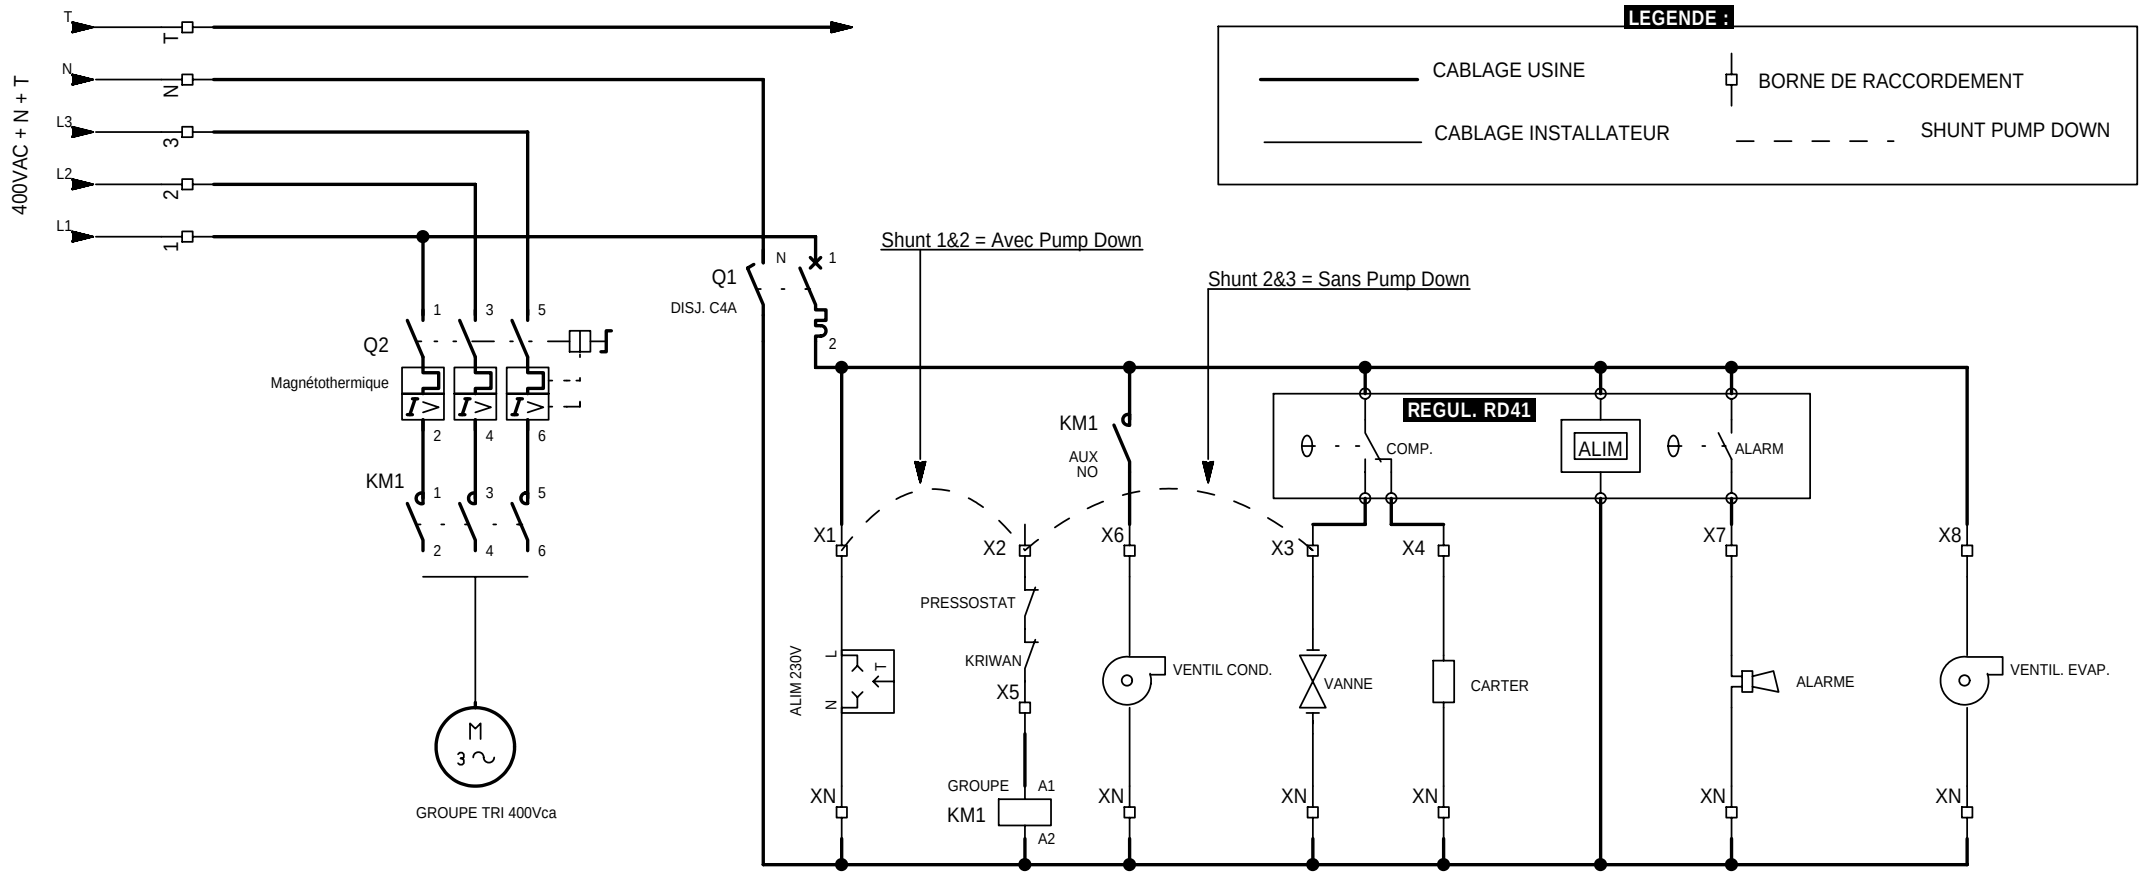

ALIMENTATION SECTEUR 400Vca+N+T 50Hz



N	N	NEUTRE
L3	3	PHASE
L2	2	PHASE
L1	1	PHASE

BORNIER X DE RACCORDEMENT

ALIM. 230VCA	PHASE 230V	Noir	1	Shunt 1&2 = Avec Pump Down
PRESSOSTAT	CONTACT	Noir	2	Shunt 2&3 = Sans Pump Down
ELECTROVANNE	PHASE 230V	Noir	3	
RESISTANCES CARTER	PHASE 230V	Noir	4	
PRESSOSTAT	CONTACT	Noir	5	
VENTIL. CONDENSEUR	PHASE 230V	Noir	6	
ALARME	PHASE 230V	Noir	7	
VENTIALTION EVAP.	PHASE 230V	Noir	8	
ALIM. 230VCA	NEUTRE 230V	Bleu	N	NEUTRE
ELECTROVANNE	NEUTRE 230V	Bleu	N	NEUTRE
RESISTANCES CARTER	NEUTRE 230V	Bleu	N	NEUTRE
VENTIL. CONDENSEUR	NEUTRE 230V	Bleu	N	NEUTRE

VENTILATION EVAP. ← NEUTRE 230V Bleu

ALARME ← NEUTRE 230V Bleu

ESF 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES	DESSINE : TC				
	VERIFIE : TC	B	29/04/02009	MISE A JOUR	B
	DATE DE CREATION :	A	28/03/2006	EDITION ORIGINAL	TC
		INDICE	DATE	MODIFICATION	VISA

Dossier n° :

PT

COFFRET POSITIF TRI (sans sectionneur)
PUISSANCE + COMMANDE + RACCORDEMENT

FOLIO 1/1

see2000 groupe IGE+XAO